


STANDARD DRAWING			
標準図			
CLASS 035-03			
DATE H26.4.24			
DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
Y,Y	山口	山口	河岡

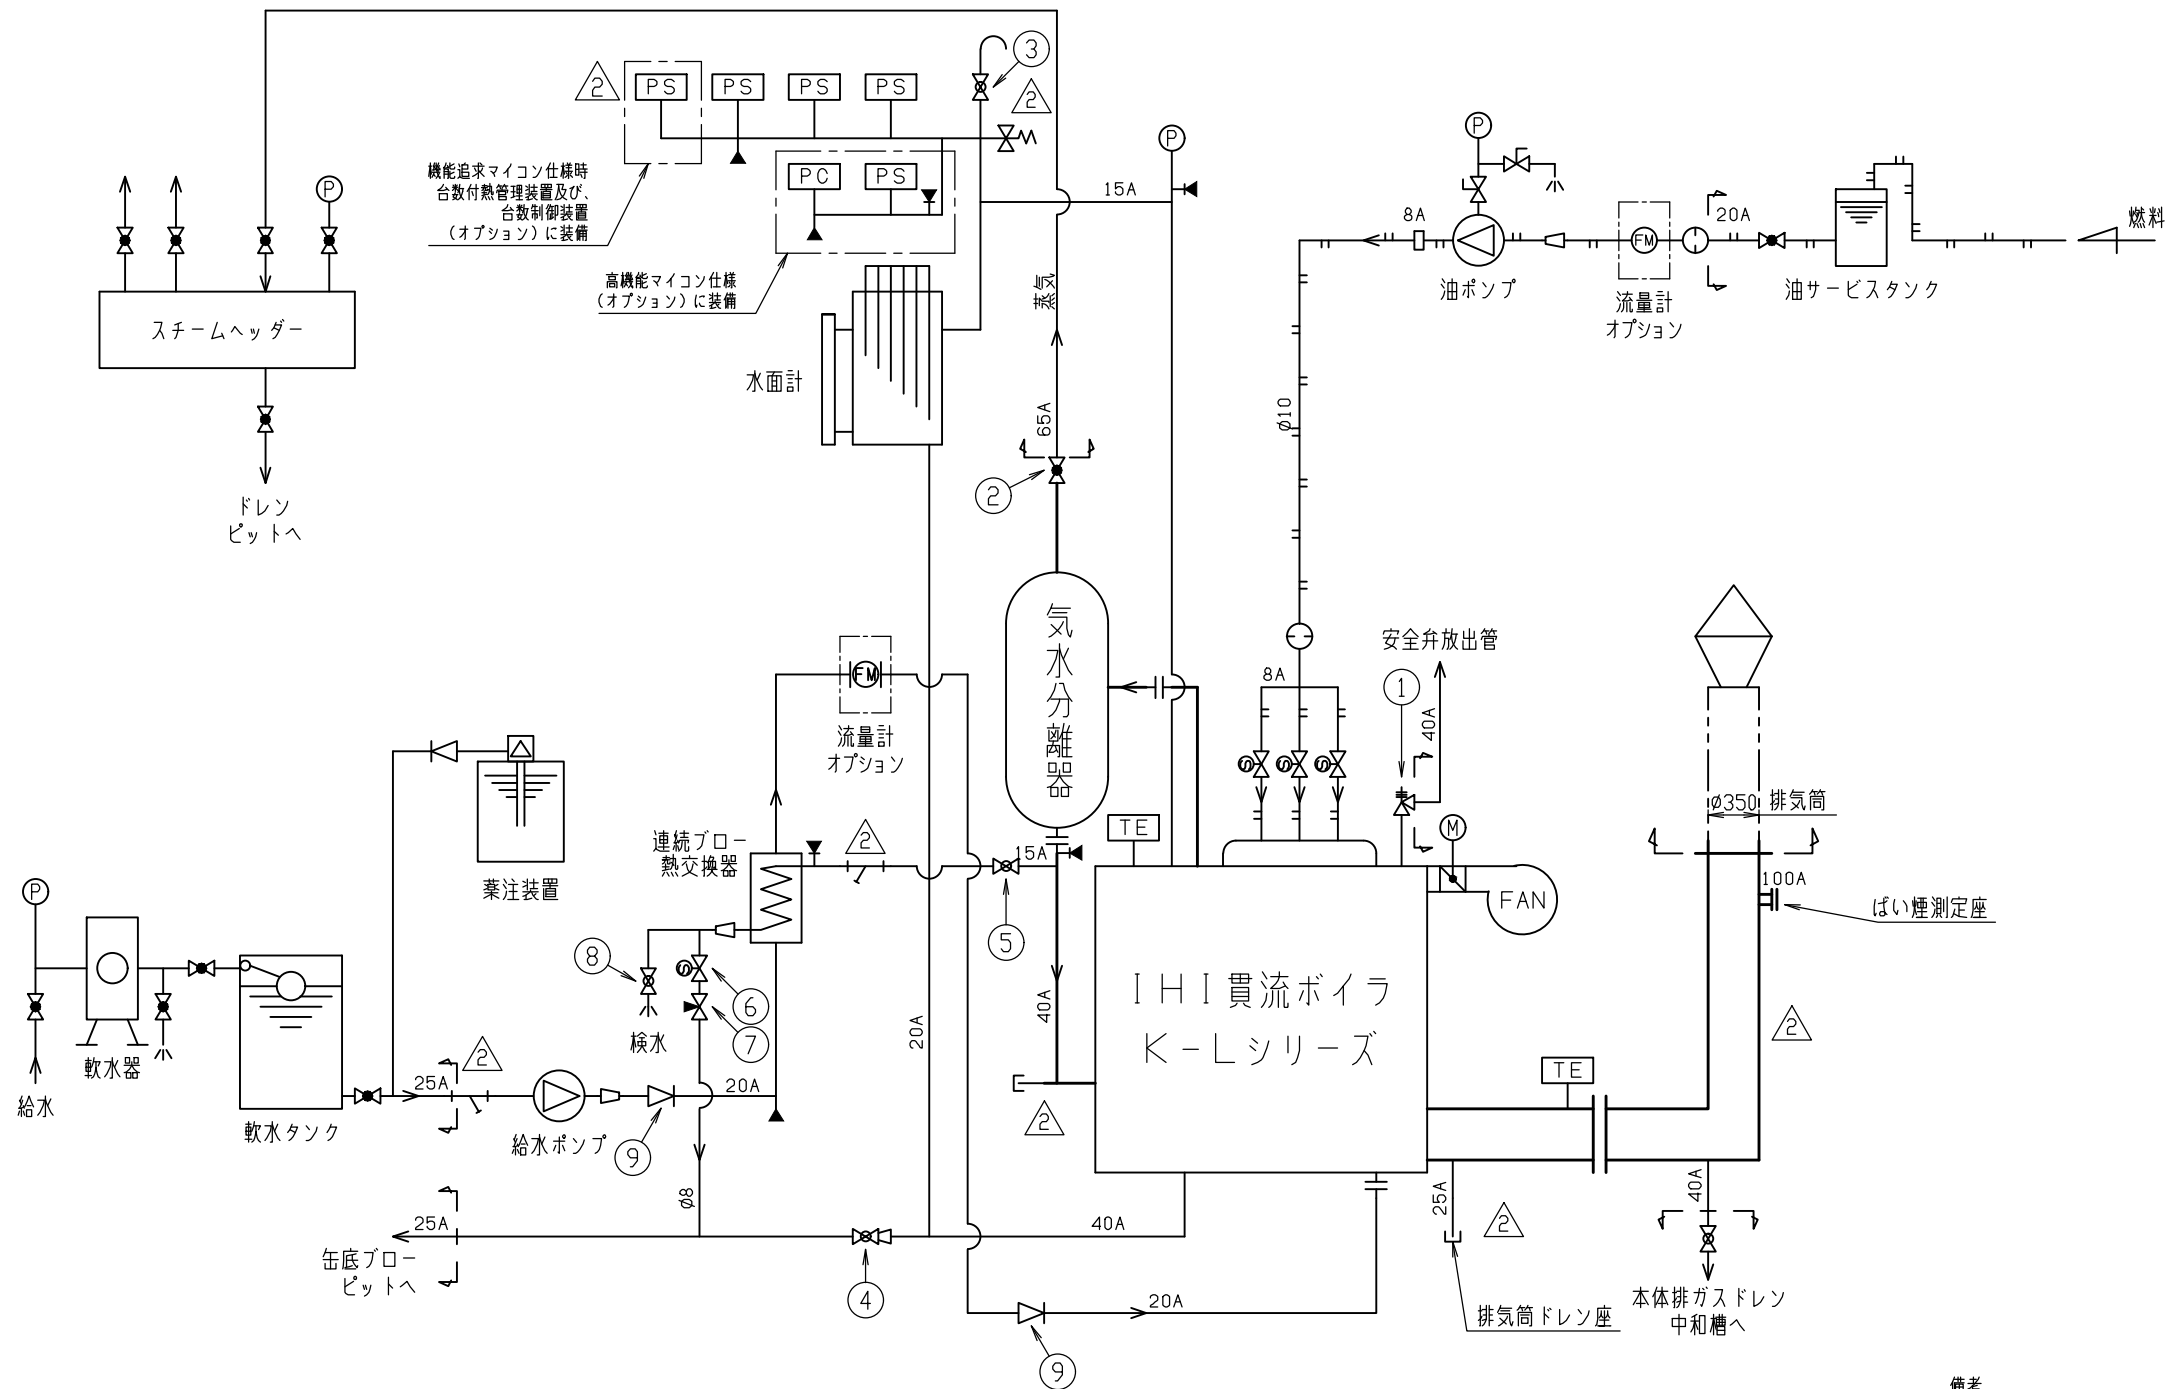

備考 } 印以降は標準供給範囲外を示します。

符号	名称	型式	呼び圧力 (MPa (gauge))	呼び径	材質	数量	備考
1	安全弁	全量式	0.98	32A	CAC406	1	
2	主蒸気弁	玉形	0.98	65A	FCMB	1	
3	ボイラ空気抜弁	ボール	0.98	8A	FCMB	1	
4	缶底ブロー弁	ボール	0.98	25A	FCMB	1	
5	連続ブロー元弁	ボール	0.98	15A	FCMB	1	
6	連続ブロー電磁弁	電磁式	0.98	10A	SUS303	1	
7	連続ブロー調整弁	ニードル	0.98	6A	SCS13	1	
8	検水弁	ボール	0.98	8A	FCMB	1	
9	給水逆止弁	インライン	0.98	20A	CAC406	2	

記号	名称	記号	名称
玉形弁	玉形弁	PS	圧力スイッチ
ボール弁	ボール弁	PC	圧力発信器
安全弁	安全弁	TE	温度検出器
ニードル弁	ニードル弁	P	圧力計
逆止弁	逆止弁	M	駆動機 (モータ)
コック	コック	▲	プラグ
電磁弁	電磁弁	⊙	ストレーナ
流量計	流量計	▽	レデューサ
発信器	発信器	⊔	キャップ
負圧防止弁	負圧防止弁	⊕	Yストレーナ

B	2021.6.25	設計進捗により改正する。	Y,Y	菅原	井上	山口
A	2014.10.15	型式をLからLXに変更。	飯塚	飯塚	安達	河岡
NO.	DATE	DESCRIPTION	DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
SCALE						
1ST ANGLE PROJECTION	IHI貫流ボイラ		油 焚			
3RD ANGLE PROJECTION	K-1600~2000LX型		フ ロー シ ー ト			
株式会社 IHI 汎用ボイラ 技術部			JOB NO.		035-03	
			DRAWING NO.		KBB40211	
			REV.		B	
			控		1	
			合計		7	